TVIRTINU
UAB "Vilkaviškio šilumos tinklai"
Direktorius
Andrius Strakalaitis
Parašas
Data 2025.09.24

SUDERINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

Parašas
Data 25.09.26 Linas Balčiūnas
Viešosios tvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas

Kybartų katilines darbo parametrų grafikas

2025 - 2026 m. šildymo sezonas, temperatūrinis grafikas 95 / 52° C

Lauko oro	Galia	Parametrai katilines išėjime																		Termof. grįžtama linija	
		I režimas			II režimas			III režimas			IV režimas			V režimas			VI režimas				
T	Q	T1.1	G1.1	ΔP1.1	T1.2	G1.2	ΔP1.2	T1.3	G1.3	ΔP1.3	T1.4	G1.4	ΔP1.4	T1.5	G1.5	ΔP1.5	T1.6	G1.6	ΔP1.6	T2	P2
°C	MW	°C	m3/h	bar	°C	m3/h	bar	°C	m3/h	bar	°C	m3/h	bar	°C	m3/h	bar	°C	m3/h	bar	°C	bar
10	1,00	65	34	1,0																40	2,3
9	1,10	65	38	1,0																40	2,3
8	1,20	65	41	1,0																40	2,3
7	1,30	65	45	1,0																40	2,3
6	1,40	65	48	1,0																40	2,3
5	1,50	65	52	1,0																40	2,3
4	1,55	65	53	1,1	70	41	1,1													40	2,3
3	1,60	65	55	1,1	70	43	1,1													40	2,3
2	1,70	65	58	1,1	70	47	1,1													40	2,3
1	1,80	65	62	1,1	70	49	1,1													40	2,3
0	1,90				70	54	1,1													40	2,3
-1	2,00				70	56	1,1	75	48	1,1										40	2,3
-2	2,10				70	59	1,1	75	50	1,1										40	2,3
-3	2,20				70	61	1,1	75	54	1,1										40	2,3
-4	2,30				70	68	1,2	75	58	1,1										41	2,3
-5	2,50				70	76	1,2	75	63	1,1	80	54	1,1							41	2,3
-6	2,70							75	68	1,2	80	61	1,1							42	2,3
-7	2,85							75	73	1,2	80	64	1,1							42	2,3
-8	2,90							75	76	1,2	80	65	1,1							42	2,3
-9	3,00							75	79	1,2	80	68	1,2	85	61	1,1				43	2,3
-10	3,10										80	72	1,2	85	63	1,1				43	2,3
-11	3,20										80	75	1,2	85	66	1,2				44	2,3
-12	3,25										80	78	1,2	85	68	1,2				44	2,3
-13	3,30													85	70	1,2				45	2,3
-14	3,35													85	74	1,2				46	2,3
-15	3,40													85	76	1,2	95,0	61,0	1,1	47	2,3
-16	3,45													85	79	1,2	95,0	63,0	1,1	48	2,3
-17	3,50																95,0	65,0	1,1	49	2,3
-18	3,55																95,0	68,0	1,1	50	2,3
-19	3,60																95,0	69,0	1,2	51	2,3
-20	3,65																95,0	70,0	1,2	52	2,3
-21	3,70																95,0	72,0	1,2	52	2,3

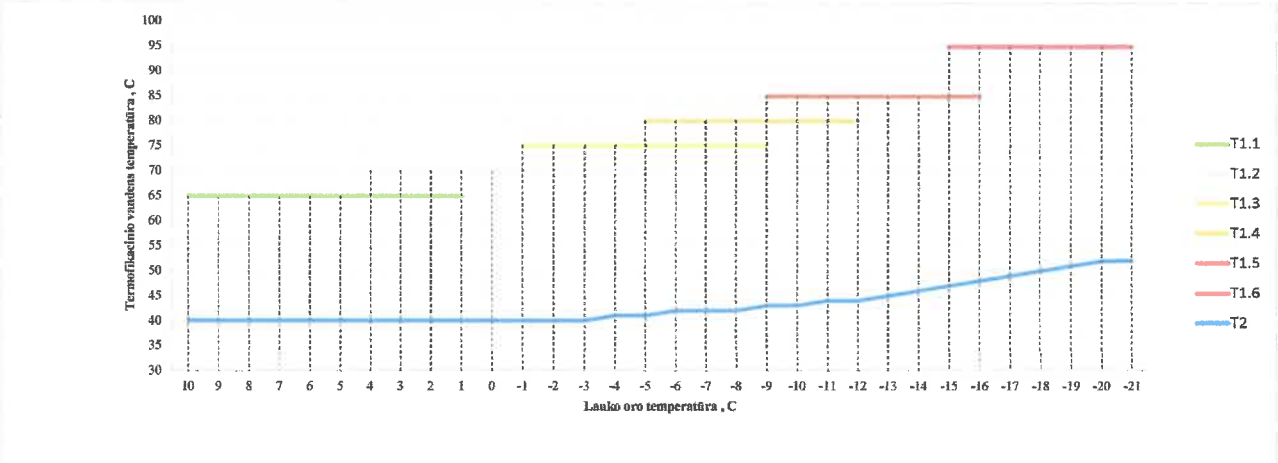

TVIRTINU
UAB "Vilkaviškio šilumos tinklai"
Direktorius
Andrius Strakalaitis
Parašas
Data 2025.09.24

SUDERINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija
Parašas
Data 25.04.26
VIETINIO ŪKIO SKYRIUS
Vietinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas
Linas Balčiūnas

Vilkaviškio katilinės darbo parametrų grafikas

2025 - 2026 m. šildymo sezonas, temperatūrinis grafikas 95 / 51° C

Lauko oro	Galia	Parametrai katilinės išėjime																		Termof. grįžtama linija	
		I režimas			II režimas			III režimas			IV režimas			V režimas			VI režimas				
T	Q	T1.1	G1.1	ΔP1.1	T1.2	G1.2	ΔP1.2	T1.3	G1.3	ΔP1.3	T1.4	G1.4	ΔP1.4	T1.5	G1.5	ΔP1.5	T1.6	G1.6	ΔP1.6	T2	P2
°C	MW	°C	m3/h	bar	°C	m3/h	bar	°C	m3/h	bar	°C	m3/h	bar	°C	m3/h	bar	°C	m3/h	bar	°C	bar
10	5,05	65	174	1,2																40	2,6
9	5,05	65	174	1,2																40	2,6
8	5,05	65	174	1,2																40	2,6
7	5,20	65	179	1,2																40	2,6
6	5,43	65	187	1,3																40	2,6
5	5,70	65	196	1,3																40	2,6
4	6,02	65	207	1,3																40	2,6
3	6,35	65	218	1,3																40	2,6
2	6,72	65	231	1,4	70	173	1,4													40	2,6
1	6,93	65	238	1,4	70	180	1,4													40	2,6
0	7,22	65	248	1,4	70	194	1,4													40	2,6
-1	7,59				70	208	1,5													40	2,6
-2	7,93				70	216	1,5	75	190	1,4										40	2,6
-3	8,29				70	234	1,6	75	201	1,4										40	2,6
-4	8,68				70	248	1,6	75	212	1,5										40	2,6
-5	8,99				70	266	1,7	75	223	1,5										41	2,6
-6	9,34				70	280	1,8	75	234	1,6										41	2,6
-7	9,69				70	295	1,8	75	252	1,6	80	216	1,5							42	2,6
-8	10,04				70	306	1,9	75	259	1,7	80	227	1,5							42	2,6
-9	10,30							75	277	1,7	80	238	1,6							43	2,6
-10	10,73							75	299	1,8	80	255	1,6							44	2,6
-11	10,86							75	302	1,9	80	260	1,7	85	227	1,5				44	2,6
-12	11,43							75	324	2,0	80	277	1,7	85	245	1,6				45	2,6
-13	11,61							75	346	2,1	80	291	1,8	85	250	1,6				46	2,6
-14	11,92										80	299	1,9	85	260	1,7				46	2,6
-15	12,22										80	317	2,0	85	274	1,7	95,0	216,0	1,5	47	2,6
-16	12,41										80	335	2,0	85	288	1,8	95,0	225,0	1,5	48	2,6
-17	12,51													85	291	1,8	95,0	230,0	1,5	48	2,6
-18	12,62													85	302	1,9	95,0	234,0	1,6	49	2,6
-19	12,72													85	325	2,0	95,0	240,0	1,6	50	2,6
-20	12,80																95,0	245,0	1,6	50	2,6
-21	13,05																95,0	260,0	1,7	51	2,6

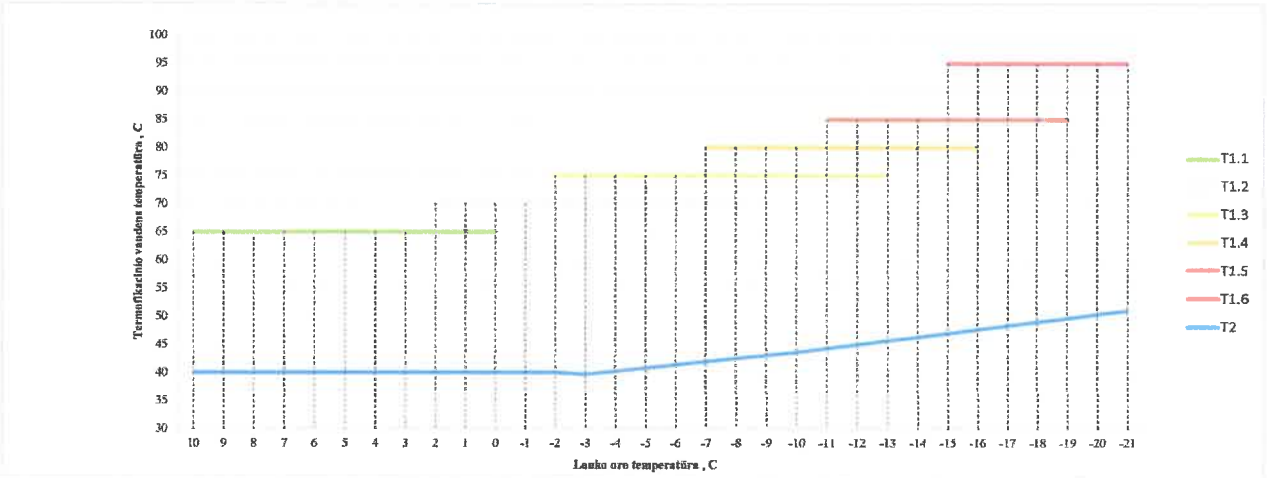

Temperatūros (°C)		
Oro	termofikacinio vandens	
T_{Lauko}	T_1	T_2
10	65,0	42,5
9	65,0	43,6
8	65,0	44,1
7	65,0	44,5
6	65,0	45,0
5	65,0	45,4
4	70,0	45,9
3	70,0	46,3
2	70,0	46,8
1	70,0	47,2
0	70,0	47,7
-1	70,0	48,1
-2	70,0	49,3
-3	70,0	50,5
-4	70,0	50,5
-5	70,0	50,5
-6	70,0	50,5
-7	71,2	50,5
-8	73,0	50,5
-9	74,7	50,5
-10	75,0	50,5
-11	75,0	50,5
-12	75,0	50,5
-13	75,0	50,5
-14	75,0	50,5
-15	78,0	50,5
-16	78,0	50,5
-17	78,0	50,5
-18	78,0	50,5
-19	78,0	50,5
-20	78,0	50,5
-21	78,0	50,5

TVIRTINU
UAB "Vilkaviškio šilumos tinklai"
direktorius
Parašas
Andrius Strakalaitis
Data 2025.09.14

LIETUVOS RESPUBLIKA UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "VILKAVIŠKIO ŠILUMOS TINKLAI" VILKAVIŠKIS

SUDERINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracija
Parašas
Data 25.09.26

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIETINIO ŪKIO SKYRIUS

Vietinio ūkio skyriaus
vyriausiasis specialistas
Linas Balciūnas

Virbalio katilinės termofikacinio vandens temperatūrų grafikas

2025 - 2026 m. šildymo sezonas

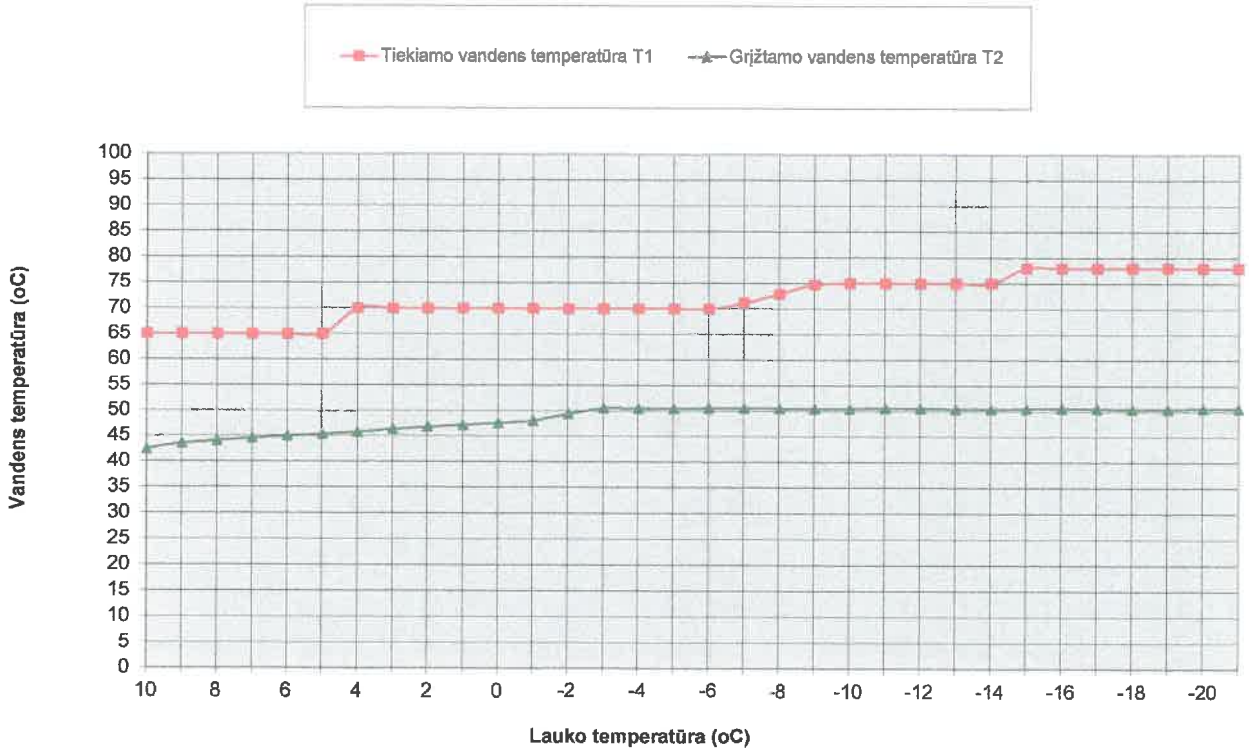

Pastabos :

1.Grafikas skirtas UAB "Vilkaviškio šilumos tinklai" Virbalio katilinei

2.Skaičiuotina lauko temperatūra (-)21°C

3.Patalpų temperatūra 18°C

4. T1 - tiekiamo vandens temperatūra;

5. T2 - grįžtamo vandens temperatūra.

TVIRTINU
UAB "Vilkaviškio šilumos tinklai"
Direktorius
Andrius Strakalaitis
Parašas
Data 2025.09.24

LIETUVOS RESPUBLIKA UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "VILKAVIŠKIO ŠILUMOS TINKLAI" VILKAVIŠKIS

SUDERINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

Parašas
Data 25.09.26

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIETINIO ŪKIO SKYRIUS

Vietinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas
Linas Balčiūnas

Pilviškių katilinės termofikacinio vandens temperatūrų grafikas

2025 - 2026 m. šildymo sezonas

Temperatūros, °C		
Oro	Termofikacinio vanden	
T_{Lauko}	T1	T2
10	33,9	32,3
9	35,8	33,7
8	37,7	35,0
7	39,6	36,3
6	41,4	37,5
5	43,2	38,8
4	45,0	40,0
3	46,7	41,2
2	48,5	42,3
1	50,2	43,5
0	51,9	44,6
-1	53,6	45,7
-2	55,3	46,8
-3	56,9	47,9
-4	58,6	49,0
-5	60,2	50,1
-6	61,9	51,1
-7	63,5	52,1
-8	65,1	53,2
-9	66,7	54,2
-10	68,3	55,2
-11	69,8	56,2
-12	71,4	57,2
-13	72,9	58,2
-14	72,9	58,2
-15	72,9	58,2
-16	72,9	58,2
-17	72,9	58,2
-18	72,9	58,2
-19	72,9	58,2
-20	72,9	58,2
-21	72,9	58,2

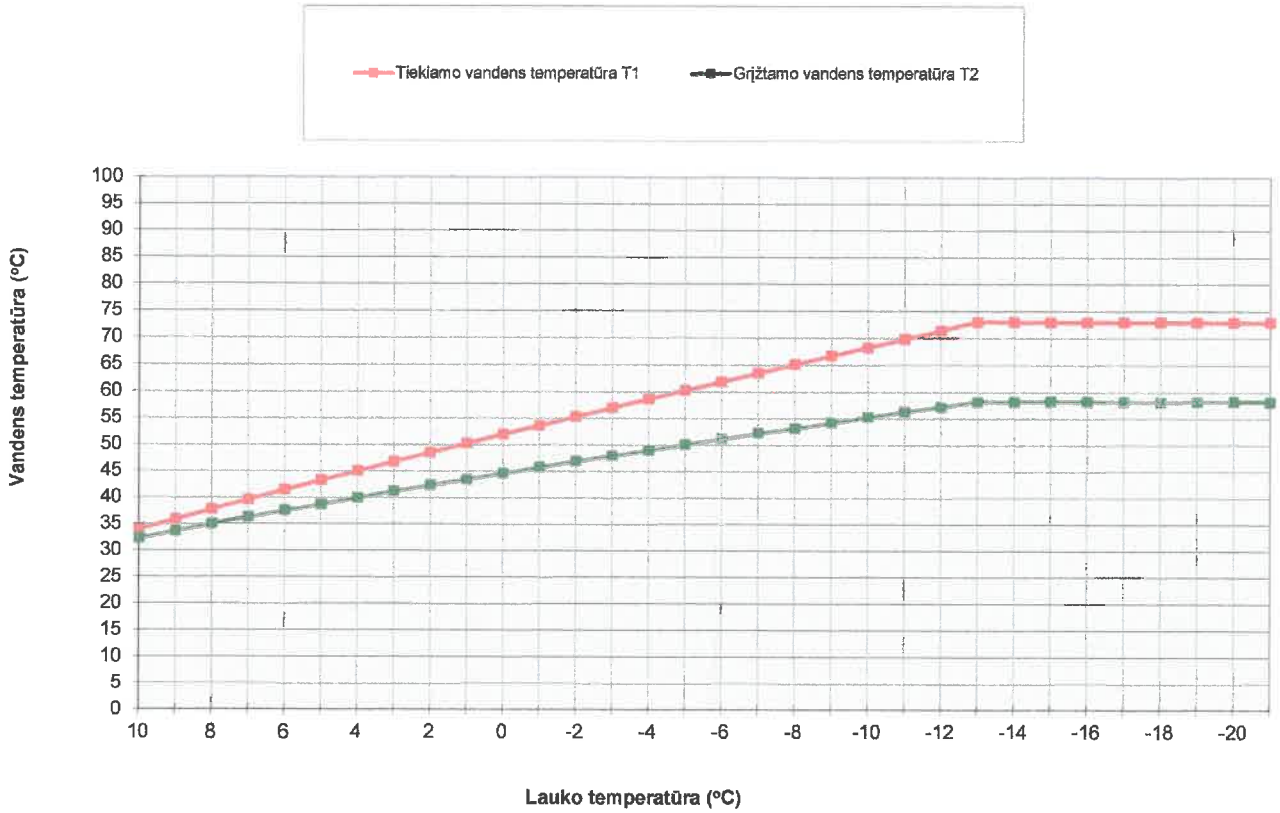

Pastabos :

1.Grafikas skirtas UAB "Vilkaviškio šilumos tinklai" Pilviškių katilinei

2.Skaičiuotina lauko temperatūra (-)21°C

3.Patalpų temperatūra 18°C

4. T1 - tiekiamo vandens temperatūra;

5. T2 - grįžtamo vandens temperatūra.

TVIRTINU
UAB "Vilkaviškio šilumos tinklai"
Direktorius
Andrius Strakalaitis
Parašas
Data 2025.09.24

SUDERINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija
Parašas
Data 25.09.26
Vietinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas
Linas Balčiūnas

Paežerių katilinės termofikacinio vandens temperatūrų grafikas

2025 - 2026 m. šildymo sezonas

Temperatūros, °C		
Oro	Termofikacinio vandens	
T_{Lauko}	T1	T2
10	36,9	32,3
9	38,8	33,7
8	40,7	35,0
7	42,6	36,3
6	44,4	37,5
5	46,2	38,8
4	48,0	40,0
3	49,7	41,2
2	51,5	42,3
1	53,2	43,5
0	54,9	44,6
-1	56,6	45,7
-2	58,3	46,8
-3	59,9	47,9
-4	61,6	49,0
-5	63,2	50,1
-6	64,9	51,1
-7	66,5	52,1
-8	68,1	53,2
-9	69,7	54,2
-10	71,3	55,2
-11	72,8	56,2
-12	74,4	57,2
-13	75,9	58,2
-14	75,9	58,2
-15	75,9	58,2
-16	75,9	58,2
-17	75,9	58,2
-18	75,9	58,2
-19	75,9	58,2
-20	75,9	58,2
-21	75,9	58,2

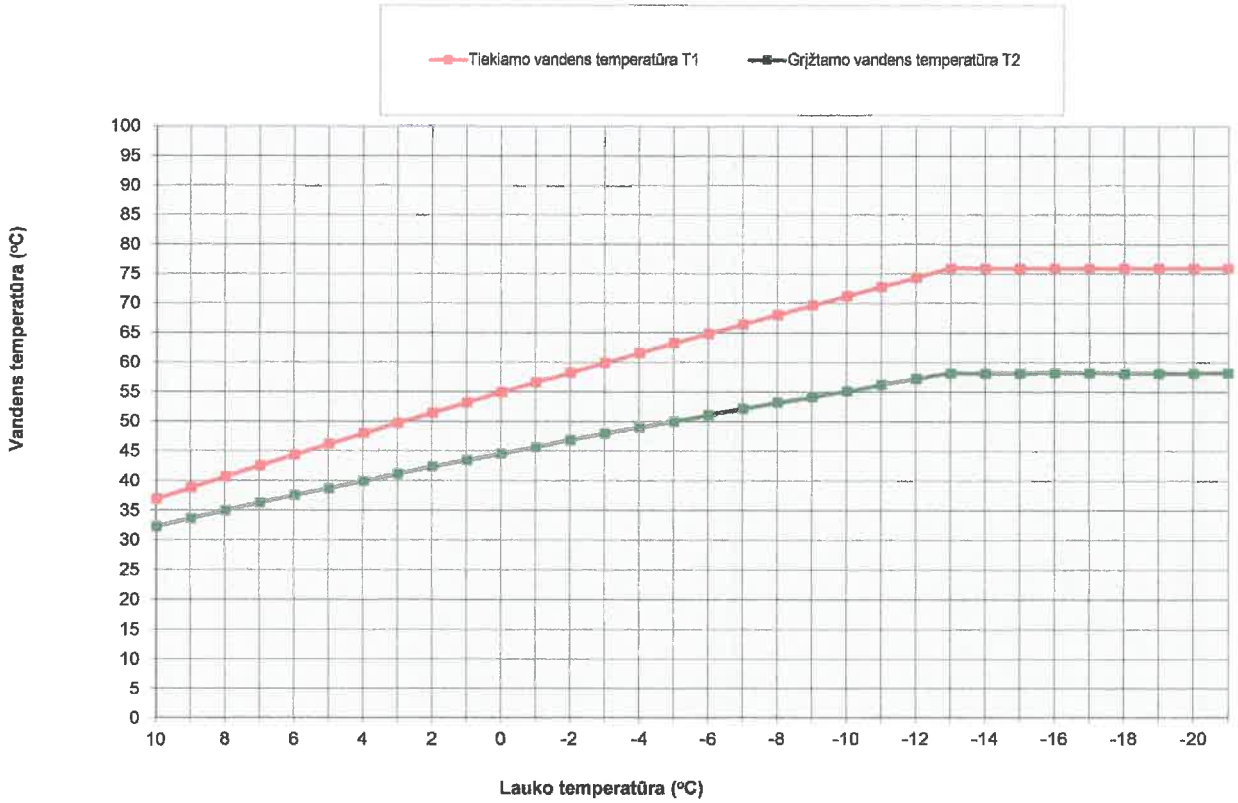

Pastabos :
1.Grafikas skirtas UAB "Vilkaviškio šilumos tinklai" Paežerių katilinei
2.Skaičiuotina lauko temperatūra (-)21°C
3.Patalpų temperatūra 18°C
4. **T1** - tiekiamo vandens temperatūra;
5. **T2** - grįžtamo vandens temperatūra;